



SPOSÓB ZASYPANIA PRZEWODU

- 1 - warstwa filtracyjna ze żwiru wielofrakcyjnego
o uziarnieniu 2,0–16,0mm – tylko w przypadku
gruntów nawodnionych
- 2 - podsypka z piasku o uziarnieniu 0,8–2,0mm
- 3 - obsypka z piasku o uziarnieniu 0,8–2,0mm
- 4 - zasypka z piasku o uziarnieniu 0,8–2,0mm

Wymiary liniowe podano w cm.

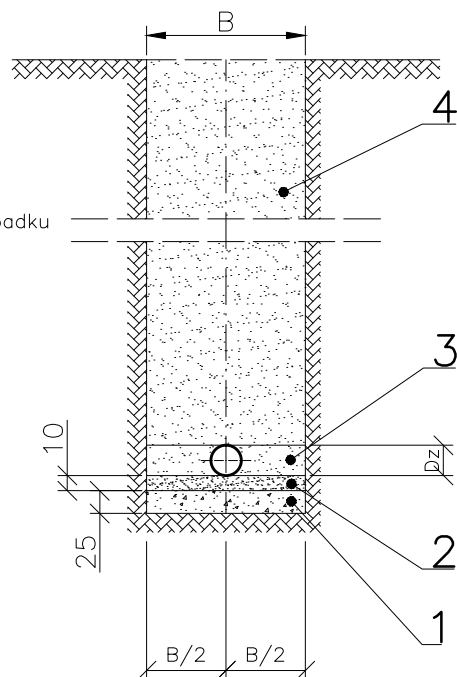

SPOSÓB ZAGĘSZCZENIA GRUNTU

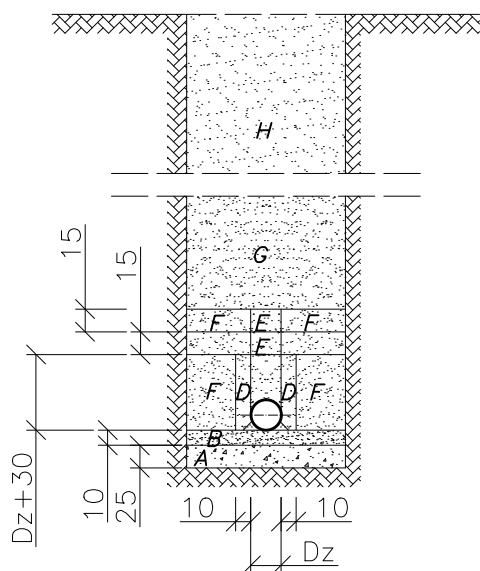

- A - warstwa filtracyjna
- B - podsypka
- C - dwustronne podbicie rury – pobijakami drewnianymi
- D - zagęszczenie dwustronne tylko pobijakami drewnianymi lub
energiczne udeptywanie na szerokości 10cm od
zewnątrznych ścianek rurociągu
- E - niedozwolone zagęszczanie mechaniczne ponad 20–30cm
- F - zagęszczenie obsypki wibratorami płaszczyznowymi
jednocześnie po obu stronach rury
- G - warstwa zasypki – stopień zagęszczenia wg projektu
- H - przy wykonywaniu górnej warstwy zasypki uwzględnić
zalecenia dysponenta drogi