


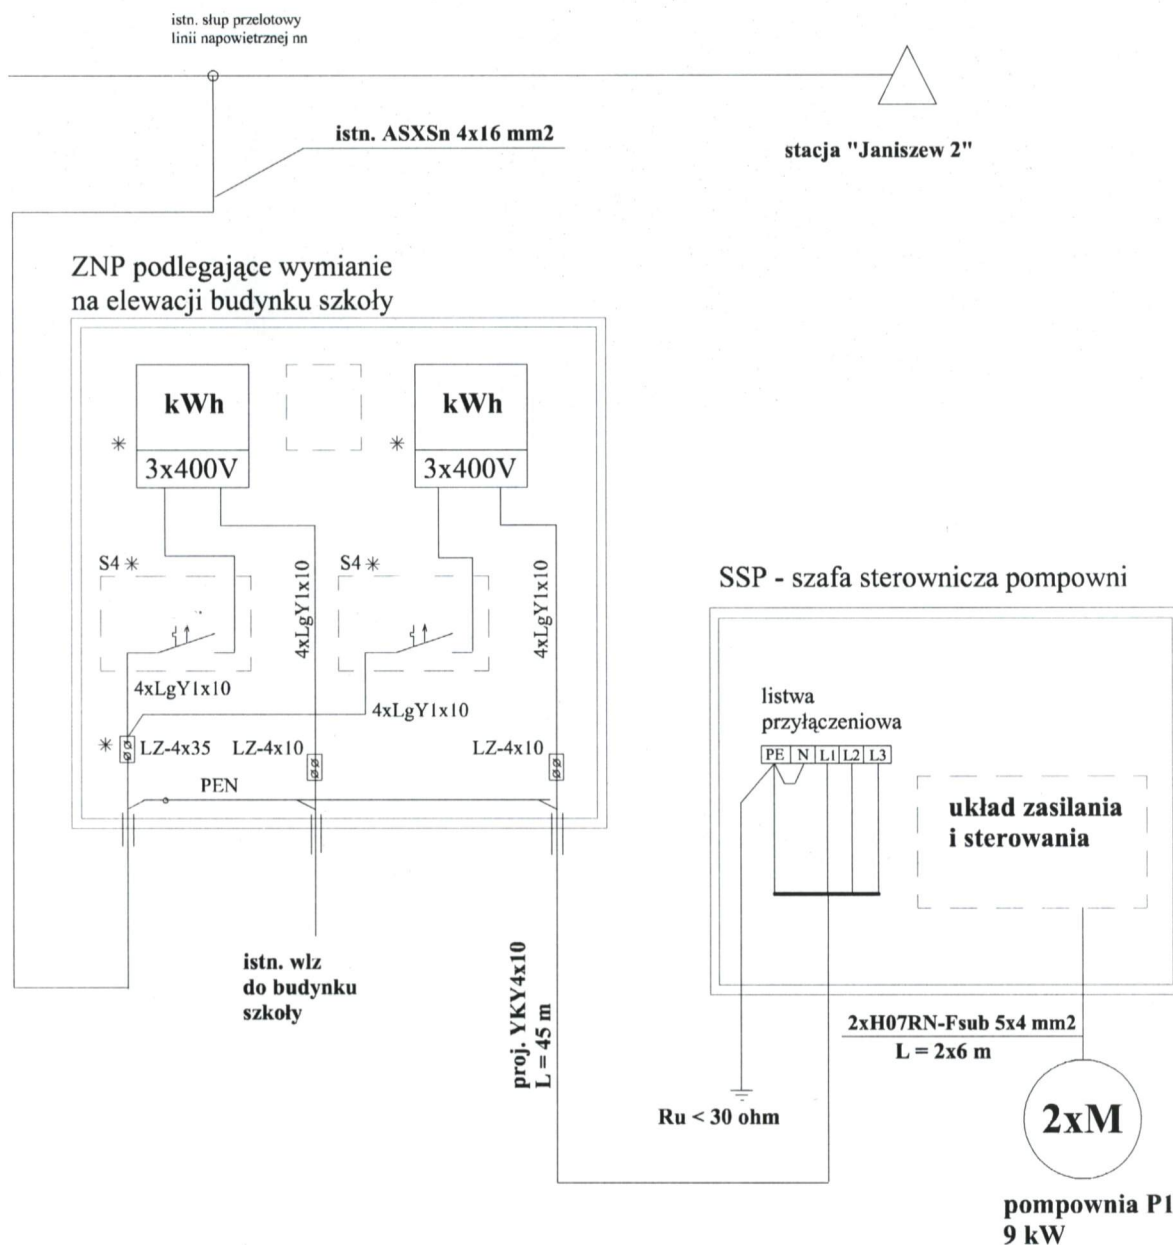

UWAGA:

1. Przewody LgY1x10 prowadzić w rurkach instalacyjnych.
2. Wyłącznik dla szkoły należy przenieść z istn. złącza.
3. Dla ZNP obudowa izolowana II kl. ochronności, min. IP44.
4. Listwa LZ4x35 z osłoną izolacyjną przystosowaną do plombowania.
5. Skrzynkę ZNP zamontować na ścianie na wysokości ok. 1,5m od poziomu gruntu.

* - plombować

temat: Projekt budowlany zasilania pompowni nr 1.				Usługi projektowe inż. Jerzy Jakubowski 97-300 Piotrków Tryb. ul. Pawlikowskiego 14/15	
adres: Janiszew gm. Zakrzew, dz. nr 240					
inwestor: Gmina Zakrzew Zakrzew 51 26-652 Zakrzew					
projektował:	J. Jakubowski	NB.IV.7342/49/98	04.2014.	branża:	elektryczna
kreślił:	J. Jakubowski	NB.IV.7342/49/98	04.2014.		
Schemat ideowy złącza pomiarowego ZNP2.				skala:	
				nr rys.:	1