


zasyпка: pod jezdniami- piaskiem o granulacji 0,2-2 mm z zagęszczaniem wg normy PN-S-0-02205 jak dla ruchu średniego lub ciężkiego.
poza jezdniami- pod drogami i chodnikami- piaskiem z zagęszczaniem do wskaźnika zagęszczenia $I_s=0,95$.
w pozostałych przypadkach- gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni.

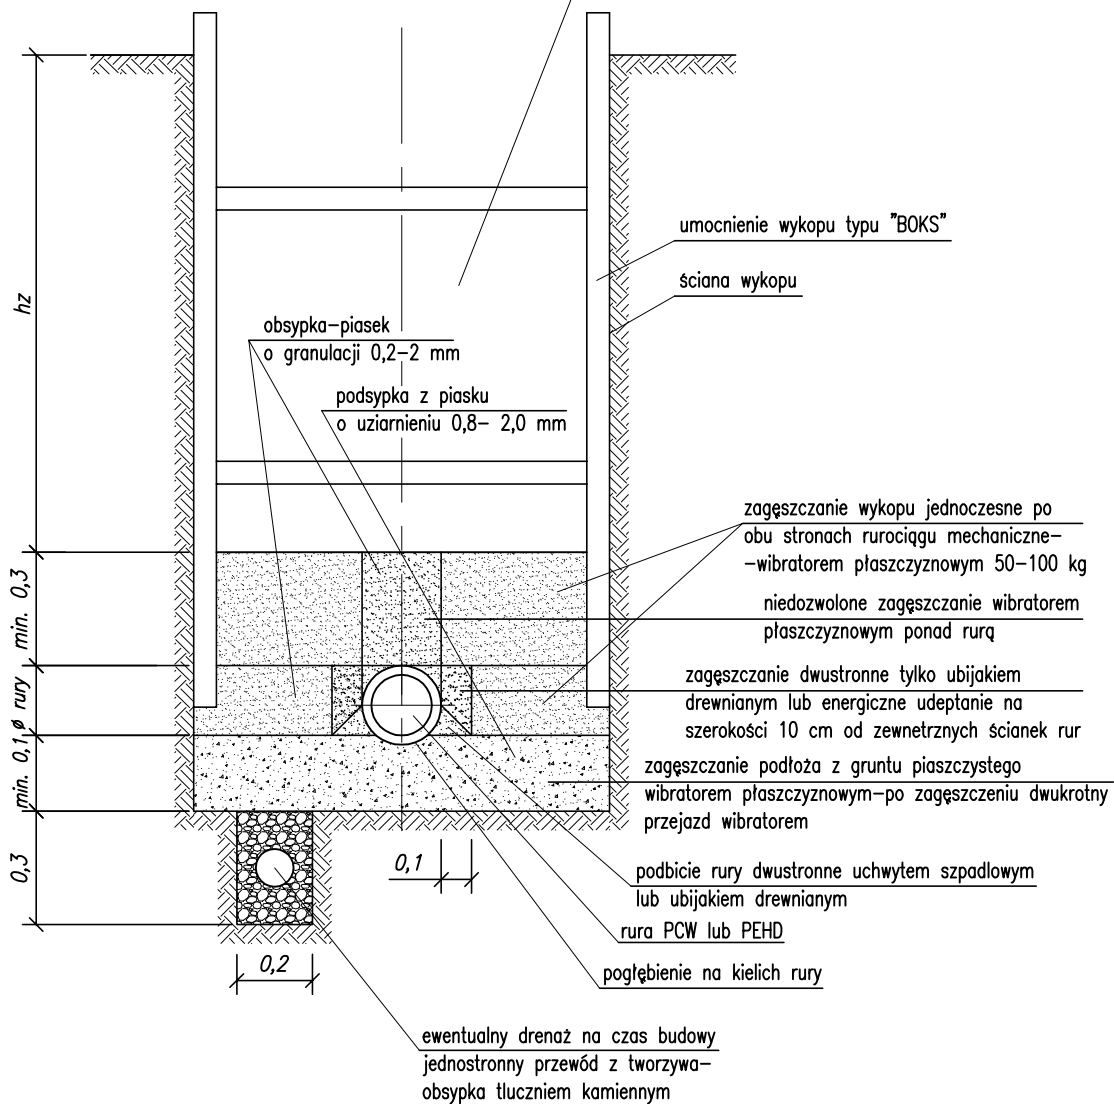

OBIEKT	WODOCIĄG WRAZ Z DODATKOWYMI ODEJŚCIAMI WODOCIĄGOWYMI DO GRANICY PASA DROGOWEGO		
ADRES	WACYN gm. ZAKRZEW dz. nr 58 i 254/3	PROJEKT WYKONAWCZY	
TREŚĆ OPRACOWANIA	P.W. SIECI WODOCIĄGOWEJ SPÓSÓB UŁOŻENIA RUR W WYKOPIE	DATA 03.2019	
		SKALA -	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jarosław GŁAŻEWSKI upr. bud. Wa-242/01 Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa MAZ/IS/4180/01	NR RYS. 5	