



proj. SO w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego

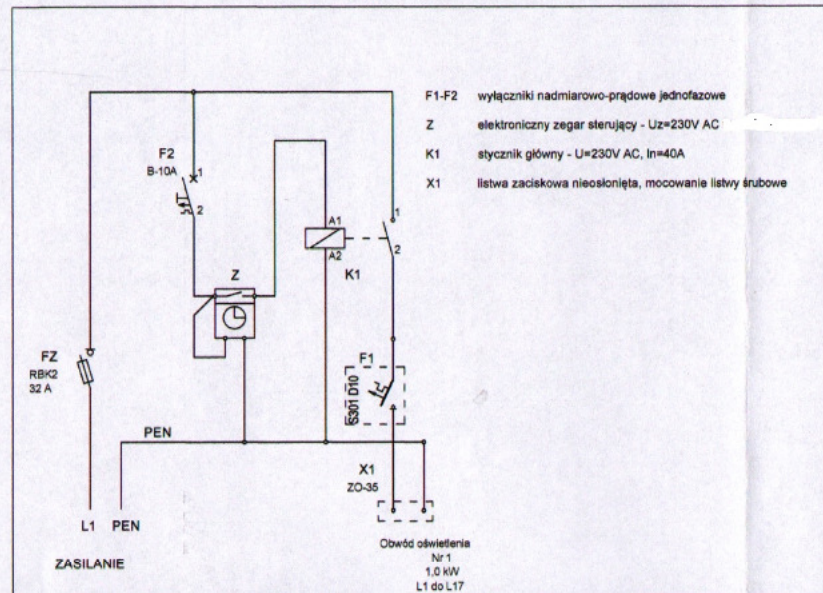



złącze ujęte w opracowaniu
PGE Dystrybucja

proj. ZKP



proj. SO

STAROSTWO POWIATOWE
 w Redomie
 ul. Dąbrowskiego 7, 26-606 Reda
 tel. 048/365 58 01, fax 048/365 58 02
 e-mail: starostwo@reda.pl

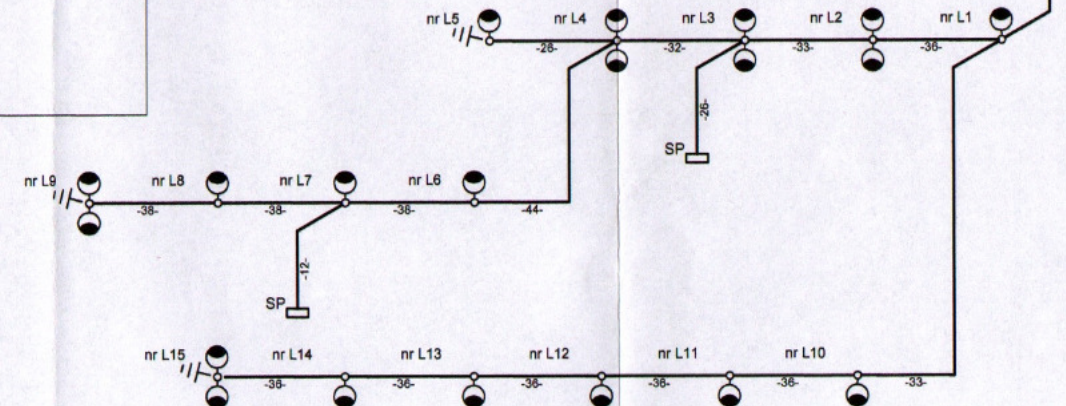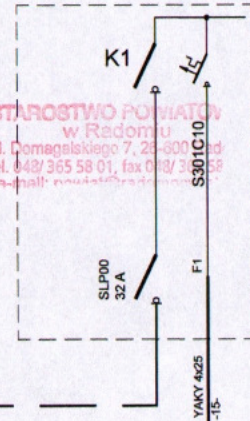

OZNACZENIA

- projektowany kabel oświetleniowy YAKY 4x25
- projektowany słup stalowy wysokości 5m, oprawa led 38W, strumień oprawy 3129lm, temp. barwowa 4000°K
- projektowany słup stalowy wysokości 5m, wysięgnik o długości 1m, 2x oprawa led 38W, strumień oprawy 3129lm, temp. barwowa 4000°K
- skrzynka przyłączowa dla oświetlenia wiaty z tworzywa termoutwardzalnego

Projekt: ODBUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA CELE RYBACKIE Z FUNKCJĄ REKREACYJNĄ, WIATAMI, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ, CIĄGAMI PIESZYMI, WJAZDAMI PUBLICZNYMI, PARKINGIEM Z OŚWIEPLENIEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁCE NR 75/2 OBRĘB MLECZKÓW, W MIEJSCOWOŚCI MLECZKÓW, GMINA ZAKRZEW

Inwestor: Gmina Zakrzew
 Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew

Projektant: mgr inż. Zbigniew Kara
 upr. bud. UAN-II-K-8386/RA/66/85

Sprawdzający: inż. Marian Mierzwa
 upr. bud. WBK-II-K-8386/RA/65/81

Nazwa rysunku: Schemat oświetlenia

Skala: -

Data: 2015-03

Rys. nr:

2