

Wymiana zaworów podciśnieniowych:

zakres prac:

- czyszczenie mechaniczne studzienki
- odkopanie studni do miejsca łączenia II elementów
- demontaż zaworu fi 63
- wykonanie wiercenia otworów pod przejście szczelne na rurę fi 90
- montaż przejścia szczelnego
- montaż rury PE fi 90 i wykonanie zgrzewu mufą elektrooporową fi 90
- doszczelnienie studni zaprawą doszczelniającą na łączeniach
- montaż zaworu fi 90 i regulacja
- wykonanie kinety w studni
- zasypanie wykopu


Doszczelnienie studni zaworowych

___zakres prac:


- czyszczenie mechaniczne studzienek
- odkopanie studzienki do miejsca łączenia dwóch elementów
- demontaż zaworu
- montaż uszczelki na wejściu rury PE do zaworu
- wykonanie zgrzewu za pomocą mufy elektrooporowej
- doszczelnienie studni zaprawą doszczelniającą na łączeniach
- montaż zaworu i regulacja
- zasypanie wykopu
-
-

STUDZIENKA Z ZAWOREM Ø90mm


PRZĘKRÓJ PIONOWY

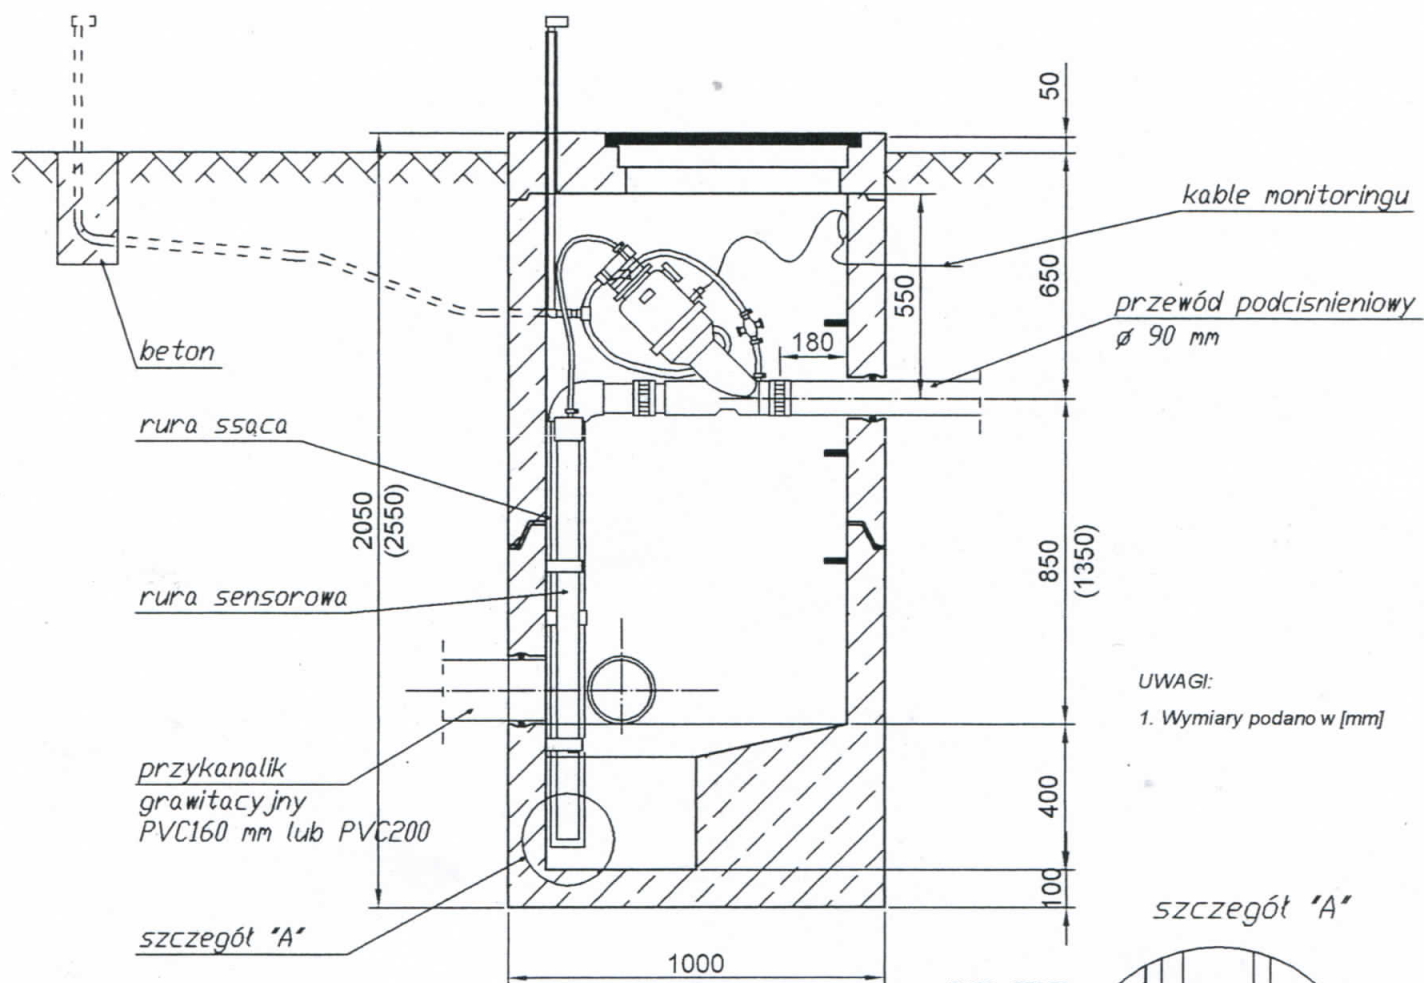

WIDOK Z GÓRY

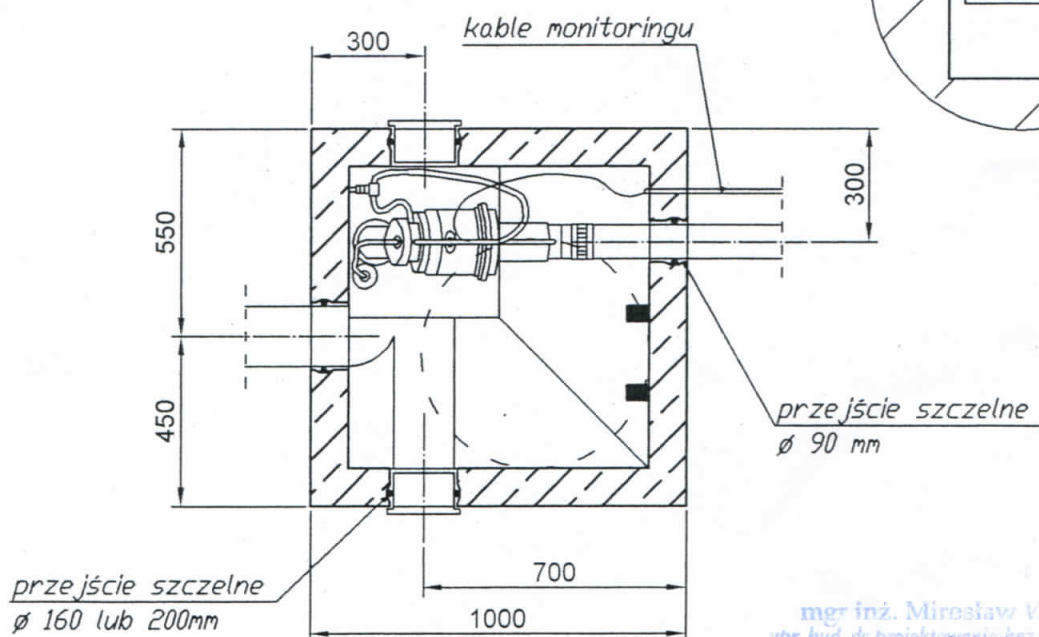

szczegół "A"

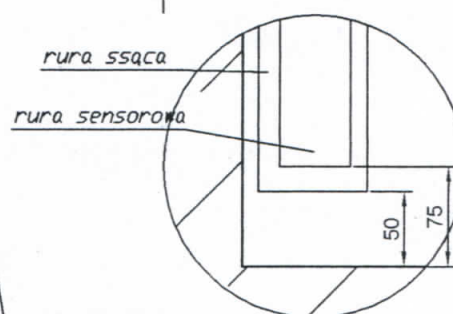

mgr inż. Mirosław Wnuk
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
nr 445/Lb/11.2011/15
w zakresie: sieci, instalacji
i urządzeń sanitarnych