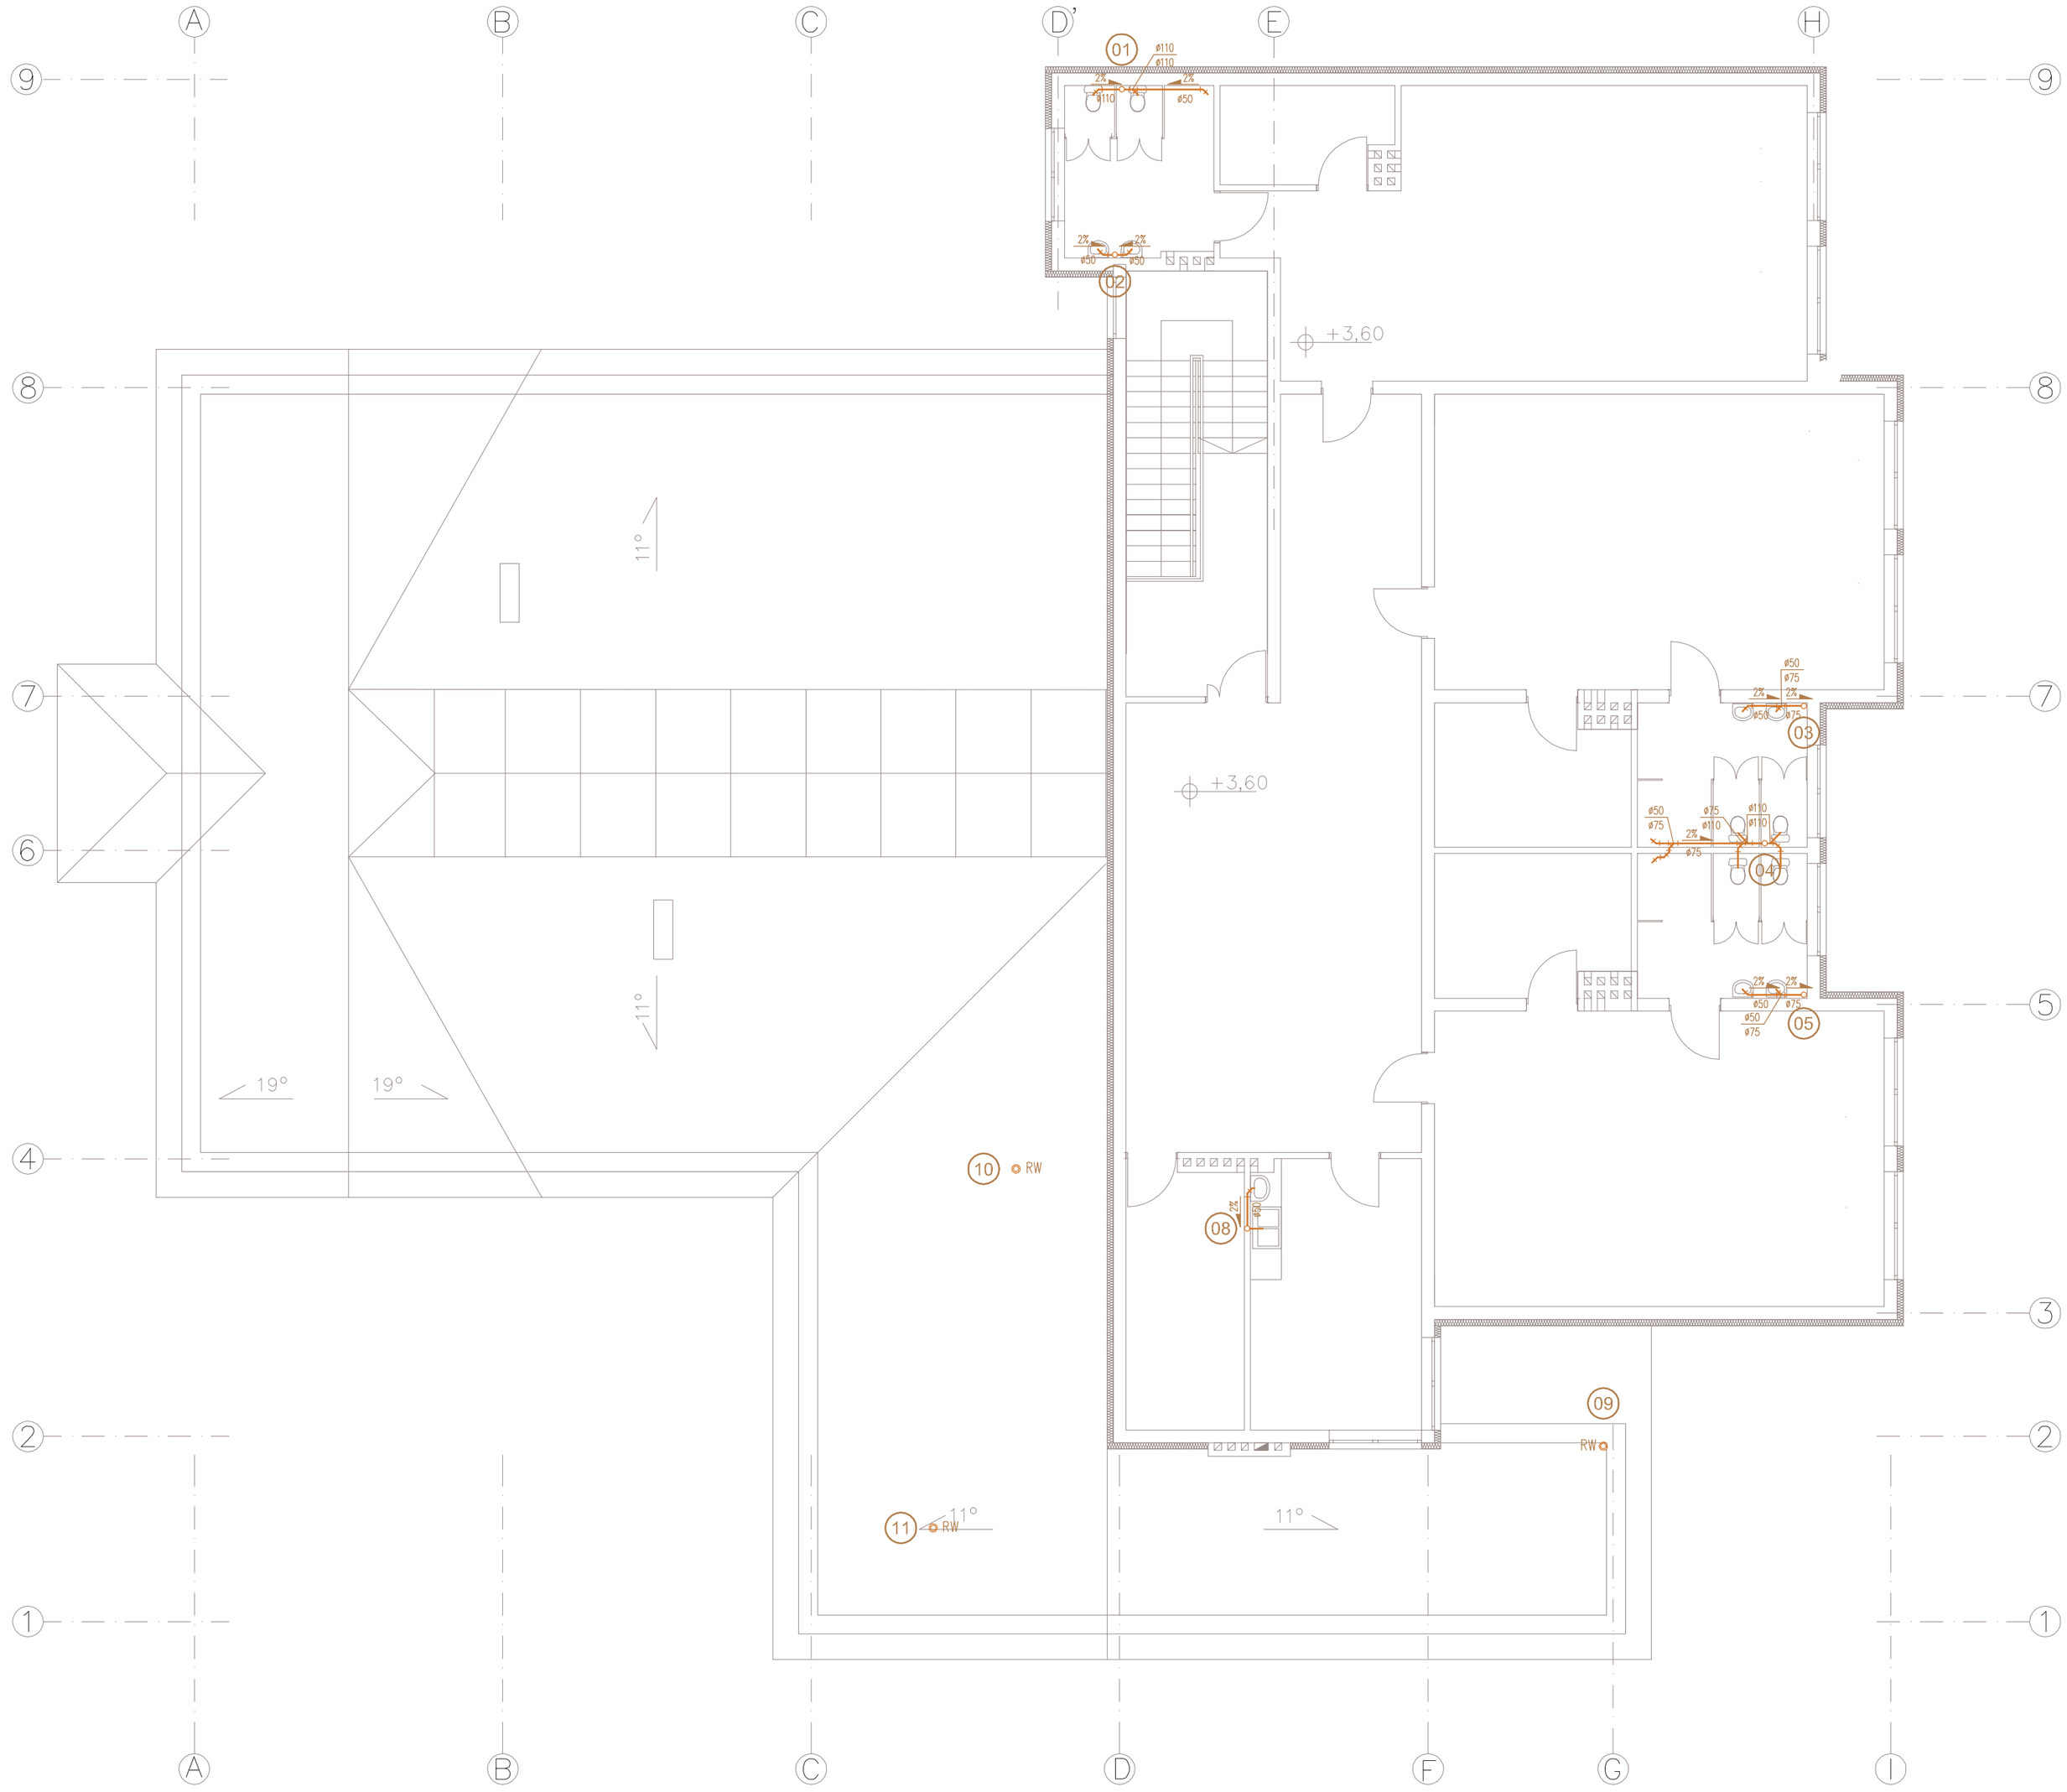

LEGENDA:

- KANALIZACJA SANITARNA
- 2% ø110 — OZNACZENIE KIERUNKU, WARTOŚCI SPADKU ORAZ ŚREDNICY RURY
- 01 — OZNACZENIE PIONU KANALIZAJI SANITARNEJ
- ø50 / ø75 — ø50 – WYMIAR KANAŁU DOCHODZĄCEGO; ø75 – WYMIAR KANAŁU GŁÓWNEGO
- RW — RURA WYWIEWNA

UWAGI:

1. PODEJŚCIA KANALIZACYJNE POD PRZYBORY SANITARNE WYKONAĆ Z CIENKOŚCIENNYCH RUR I KSZTAŁTEK KANALIZACYJNYCH, KIELICHOWYCH Z PVC I MINIMALNYM SPADKU –2%

OBIEKT ADRES	PRZEDSZKOLE ZAKRZEW - KOLONIA ,dz. nr ewid. 26			
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT 1 PIETRA- KA.			
funkcja	Imię i nazwisko		nr.uprawnień	podpis
Instalator	mgr inż. Kamil Różycki		LOD/0468/ POOS/06	
	Styczeń 2010 r.	Skala 1/100	nr str.	nr rys.KA-110