



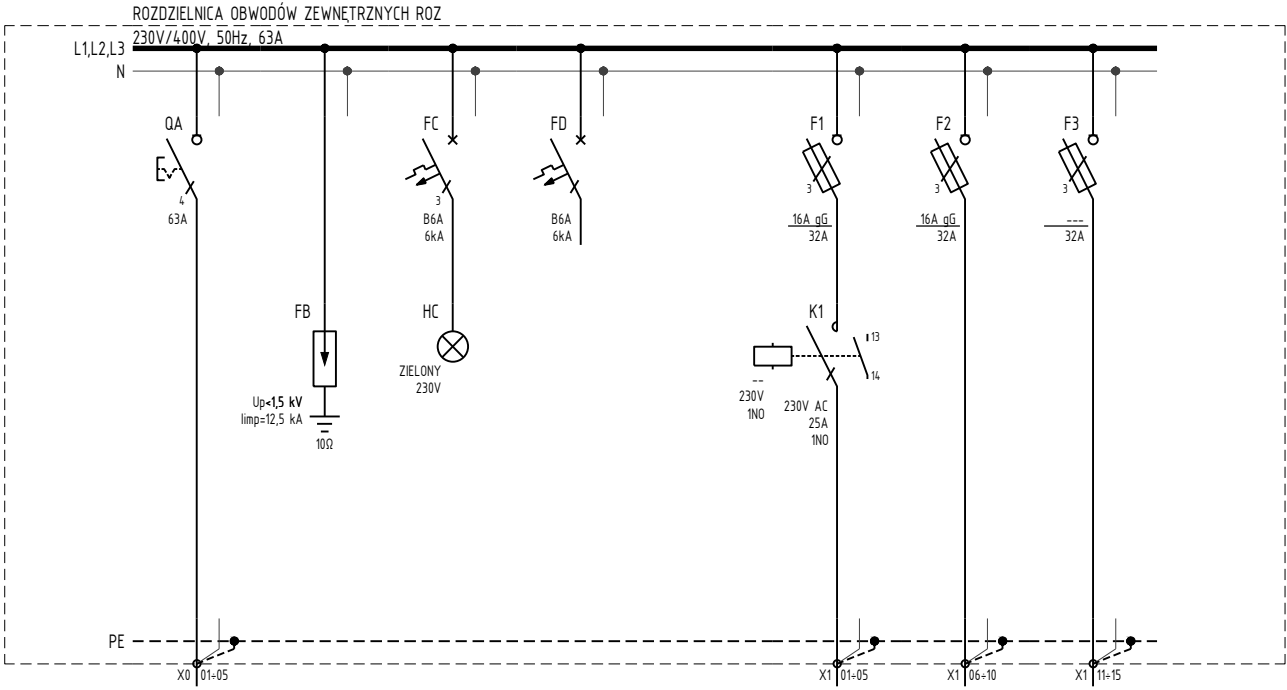

NUMER OBWODU	A	B	C	D	---	1	2	3
OPIS OBWODU	ZASILANIE Z RGS ---	OGRA NICZNIK PRZEPIEC ---	WSKA ŻNIK OBECNO ŚCI NAPIECIA ---	OBWÓD STEROWNICZY ---	---	ÓŚWIE TL ENIE PODSTAWOWE PLAC ZABA W UTWARDZENIA	PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW ---	REZERWA ---
MOC ZAINSTALOWANA [kW]	2,4	---	---	---	---	0,4	2,0	---
TYP PRZEWODU/KABLA	YKYžo	LgY	4xLgY	3xLgY	---	YAKYSžo	YKYžo	---
IŁOŚĆ ŻYŁ/PRZEKRÓJ [n x mm²]	5 x 10	1 x 10	1 x 1,5	1 x 1,5	---	4 x 25	5 x 6	---

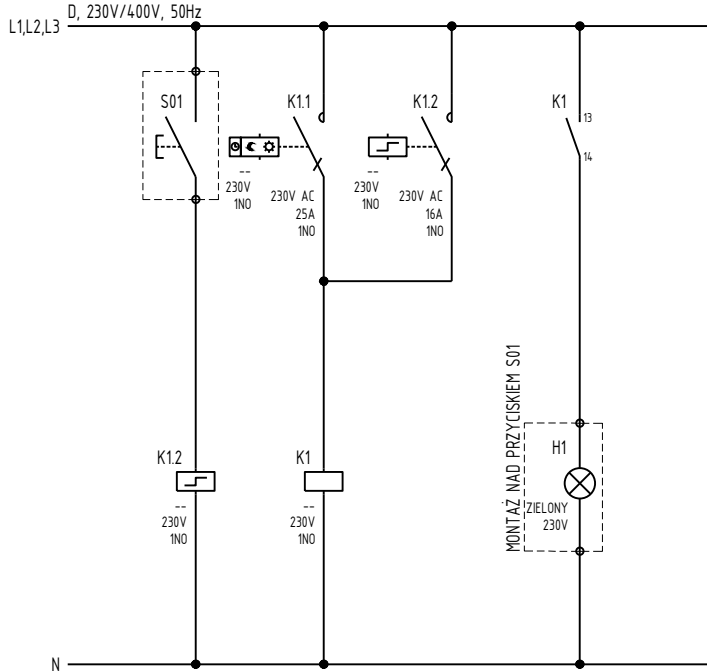

UWAGI INSTALACYJNE

- Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, zestawieniami urządzeń oraz opracowaniami branżowymi.
- Zmiany istotne w projekcie lub odstępstwa należy uzgodnić z projektantem i inwestorem.
- Rozwiązania systemowe, technologiczne i materiałowe muszą:
 - być zgodne z Projektem Budowlanym,
 - być zgodne z warunkami Decyzji Pozwolenia na Budowę,
 - być zgodne z aktualnym Projektem,
 - posiadać odpowiednie dopuszczenia, certyfikaty i atesty.
- Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osób uprawnionych.
- Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być wytyczne aktualna dokumentacja projektowa.
- Harmonogram wykonania prac uzgodnić z kierownictwem budowy.
- Należy stosować przewody na napięcie 0,45 kV/0,75 kV i kable 0,6 kV/1,0 kV.
- Wszystkie połączenia wykonać za pomocą listew zaciskowych.
- Parametry zwarciowe wyłączników samoczynnych zgodnie z normą PN-EN 60947-2:2006.
- Podany prąd znamionowy rozdzielniczy dotyczy oprzewodowania wewnętrznego.

PARAMETRY PRACY

Układ sieciowy odbiorów	TN-S	Moc zainstalowana Pi [kW]	2,4
Ochrona przeciwporażeniowa	SWZ	Współczynnik zapotrzebowania kz [-]	1
Napięcie znam. sieci Unf/Un [kV/kV]	0,23/0,4	Moc szczytowa Ps [kW]	2,4
Częstotliwość sieci fn [Hz]	50,00	Prąd szczytowy [A]	3,65

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY

Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchów
tel. kom: 663 922 034; fax: 597268037
e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl

Data:
01.03.2019

Branża: ELEKTRYCZNA

Skala: ---

Rys: E18

Temat: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICZY OBWODÓW ZEWNĘTRZNYCH ROZ

Nazwa inwestycji: Rozbudowa istniejącej szkoły.

Adres inwestycji: dz. o nr ewid. 66/5, 66/6, 66/7 i 66/8, ul. Wesoła 2, 26-652 Cerekiew, obręb ewid. Cerekiew Kolonia 0025, jednostka ewid. Zakrzew 142513_2, powiat radomski, województwo mazowieckie.

Wykonat: Branża: Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane: Podpis:

Projektant: Elektryczna inż. ZENON TRABAŁA
upr.: NB-7210/253/79
do proj. bez ograniczeń w specjalności elektrycznej

Sprawdzający: Elektryczna inż. KAROL GOŁĘBIEWSKI
upr.: POM/0179/PWOE/08
do proj. bez ograniczeń w specjalności elektrycznej